



**Схема тепловой водоснабжения  
пос. Острогожский с/п Шубинский Острогожский муниципальный район Воронежская область**

Утверждаю:

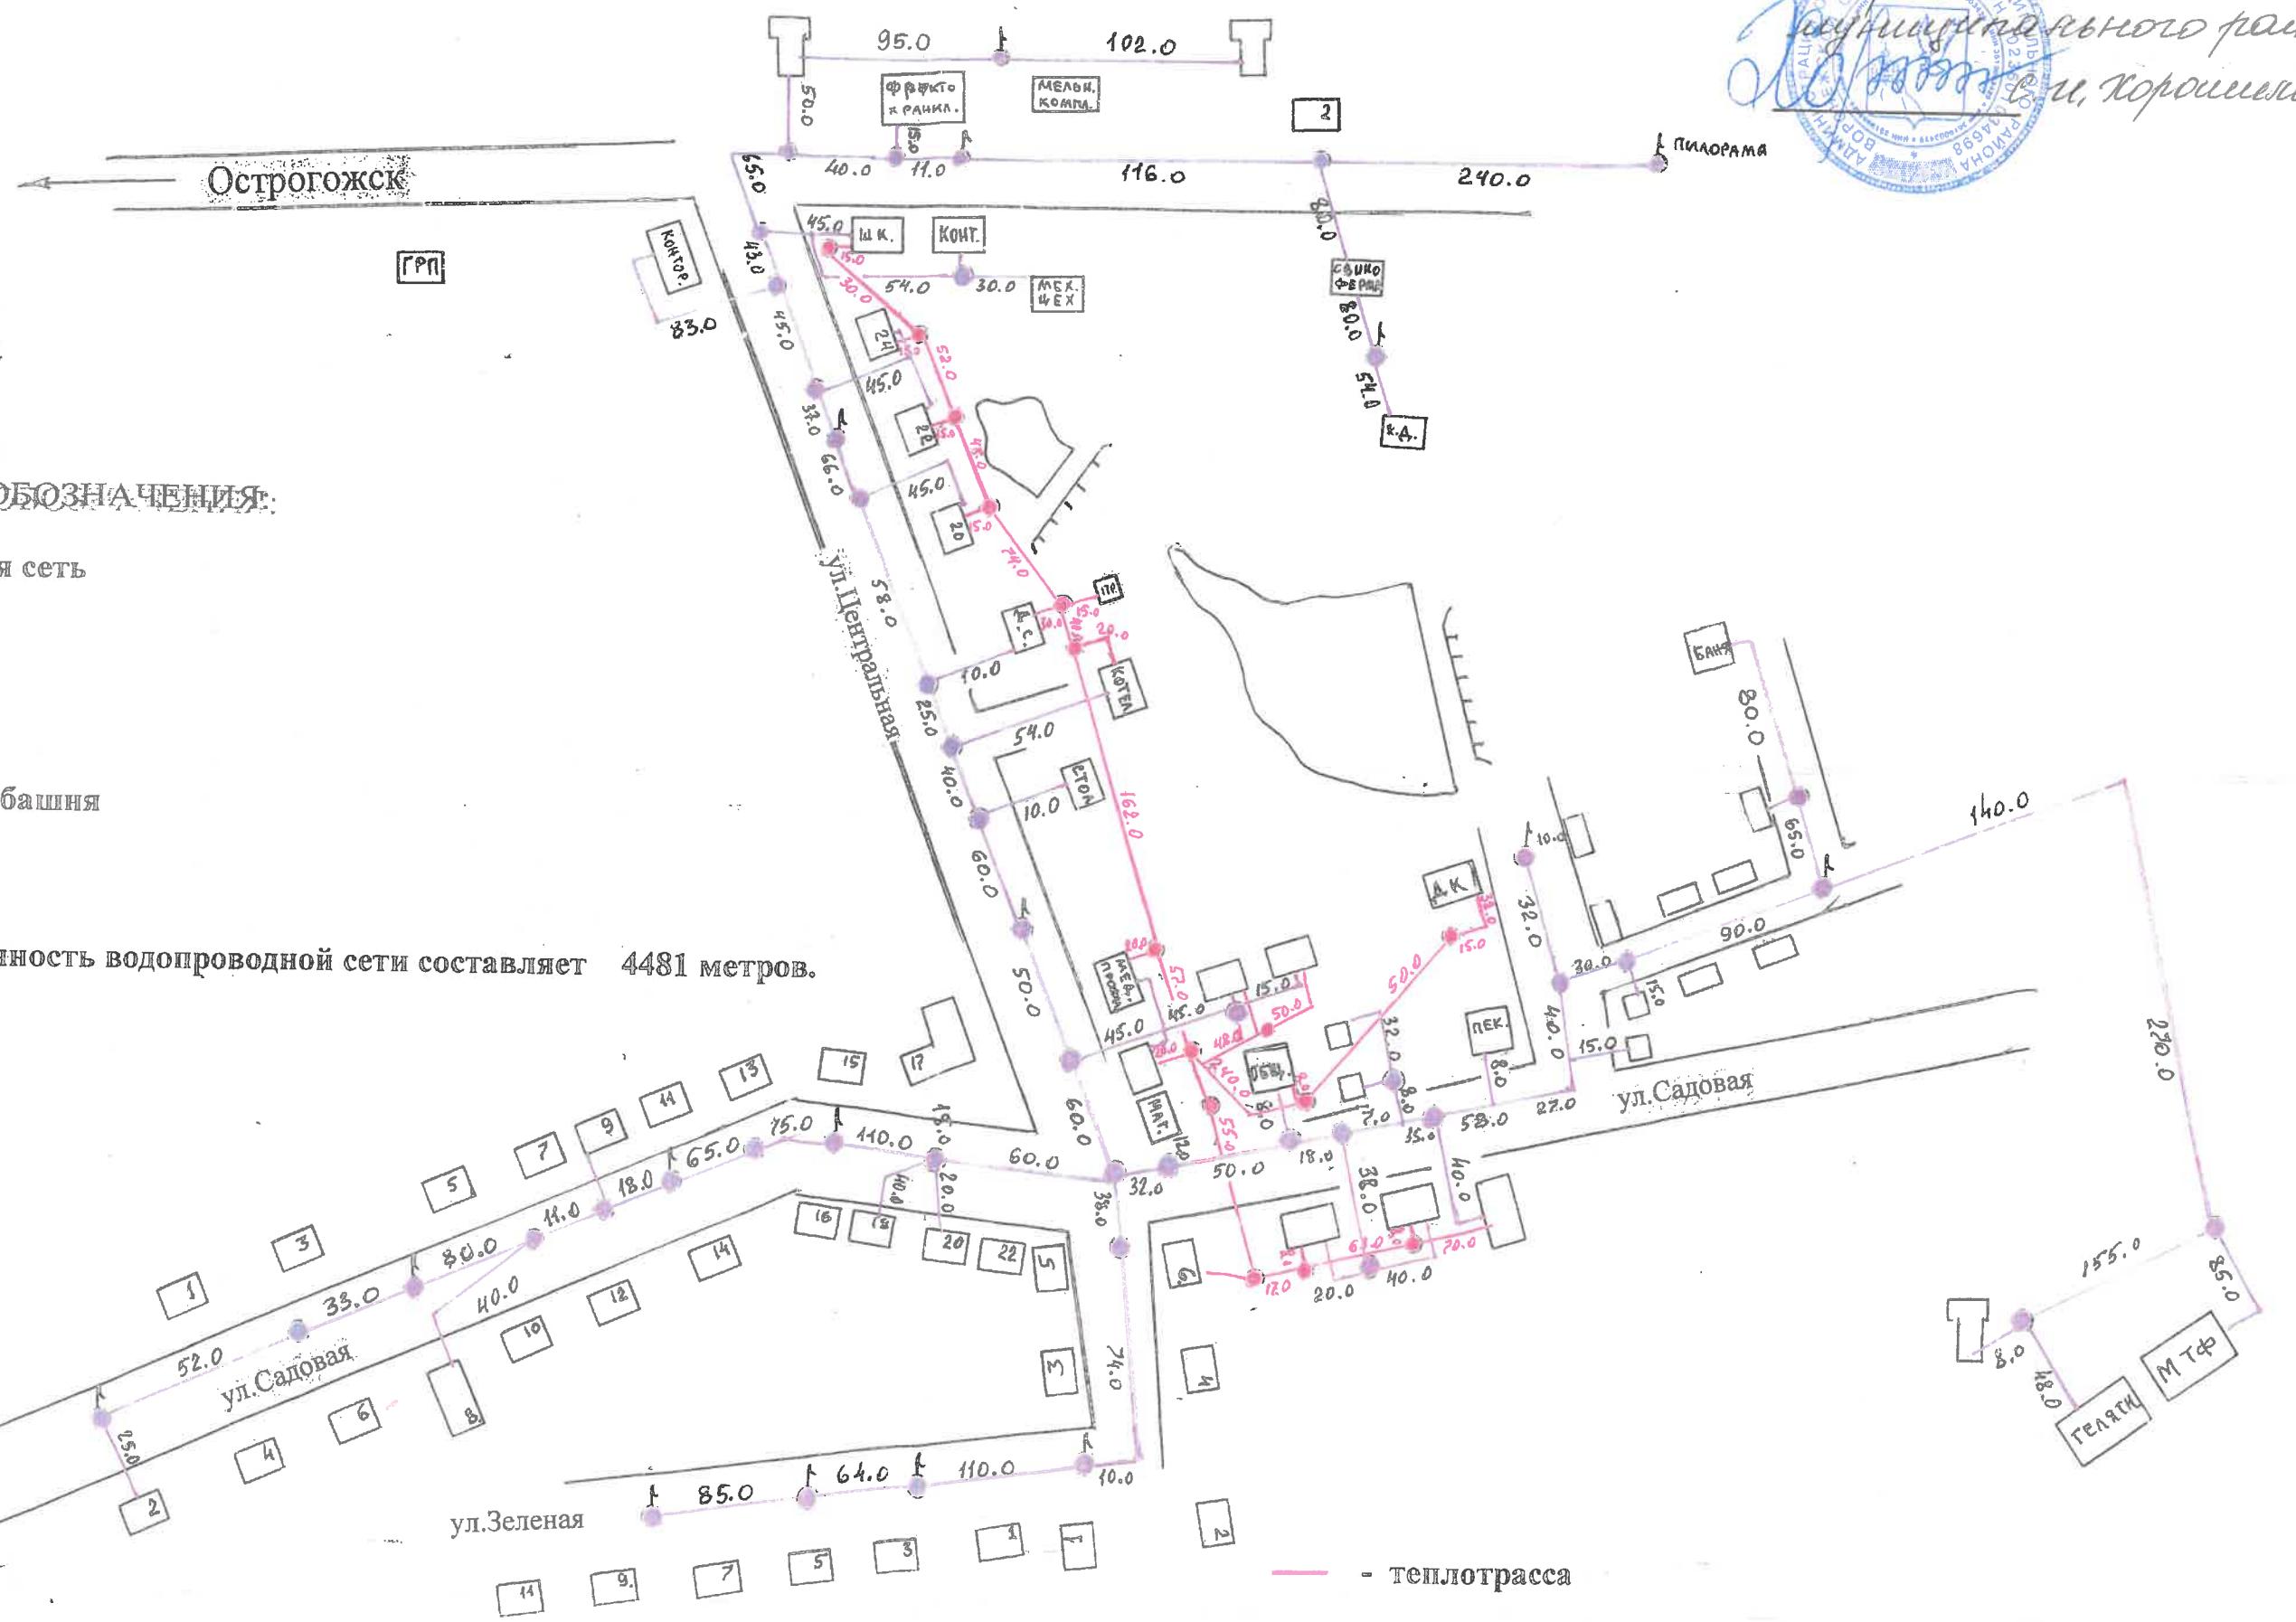

Общая протяжённость теплотрассы составляет 1204 метров.

## СХЕМА ТЕПЛО И ВОДОСНАБЖЕНИЯ село Шубинское Шубинское сельское поселение Богородского муниципального района Боровской области

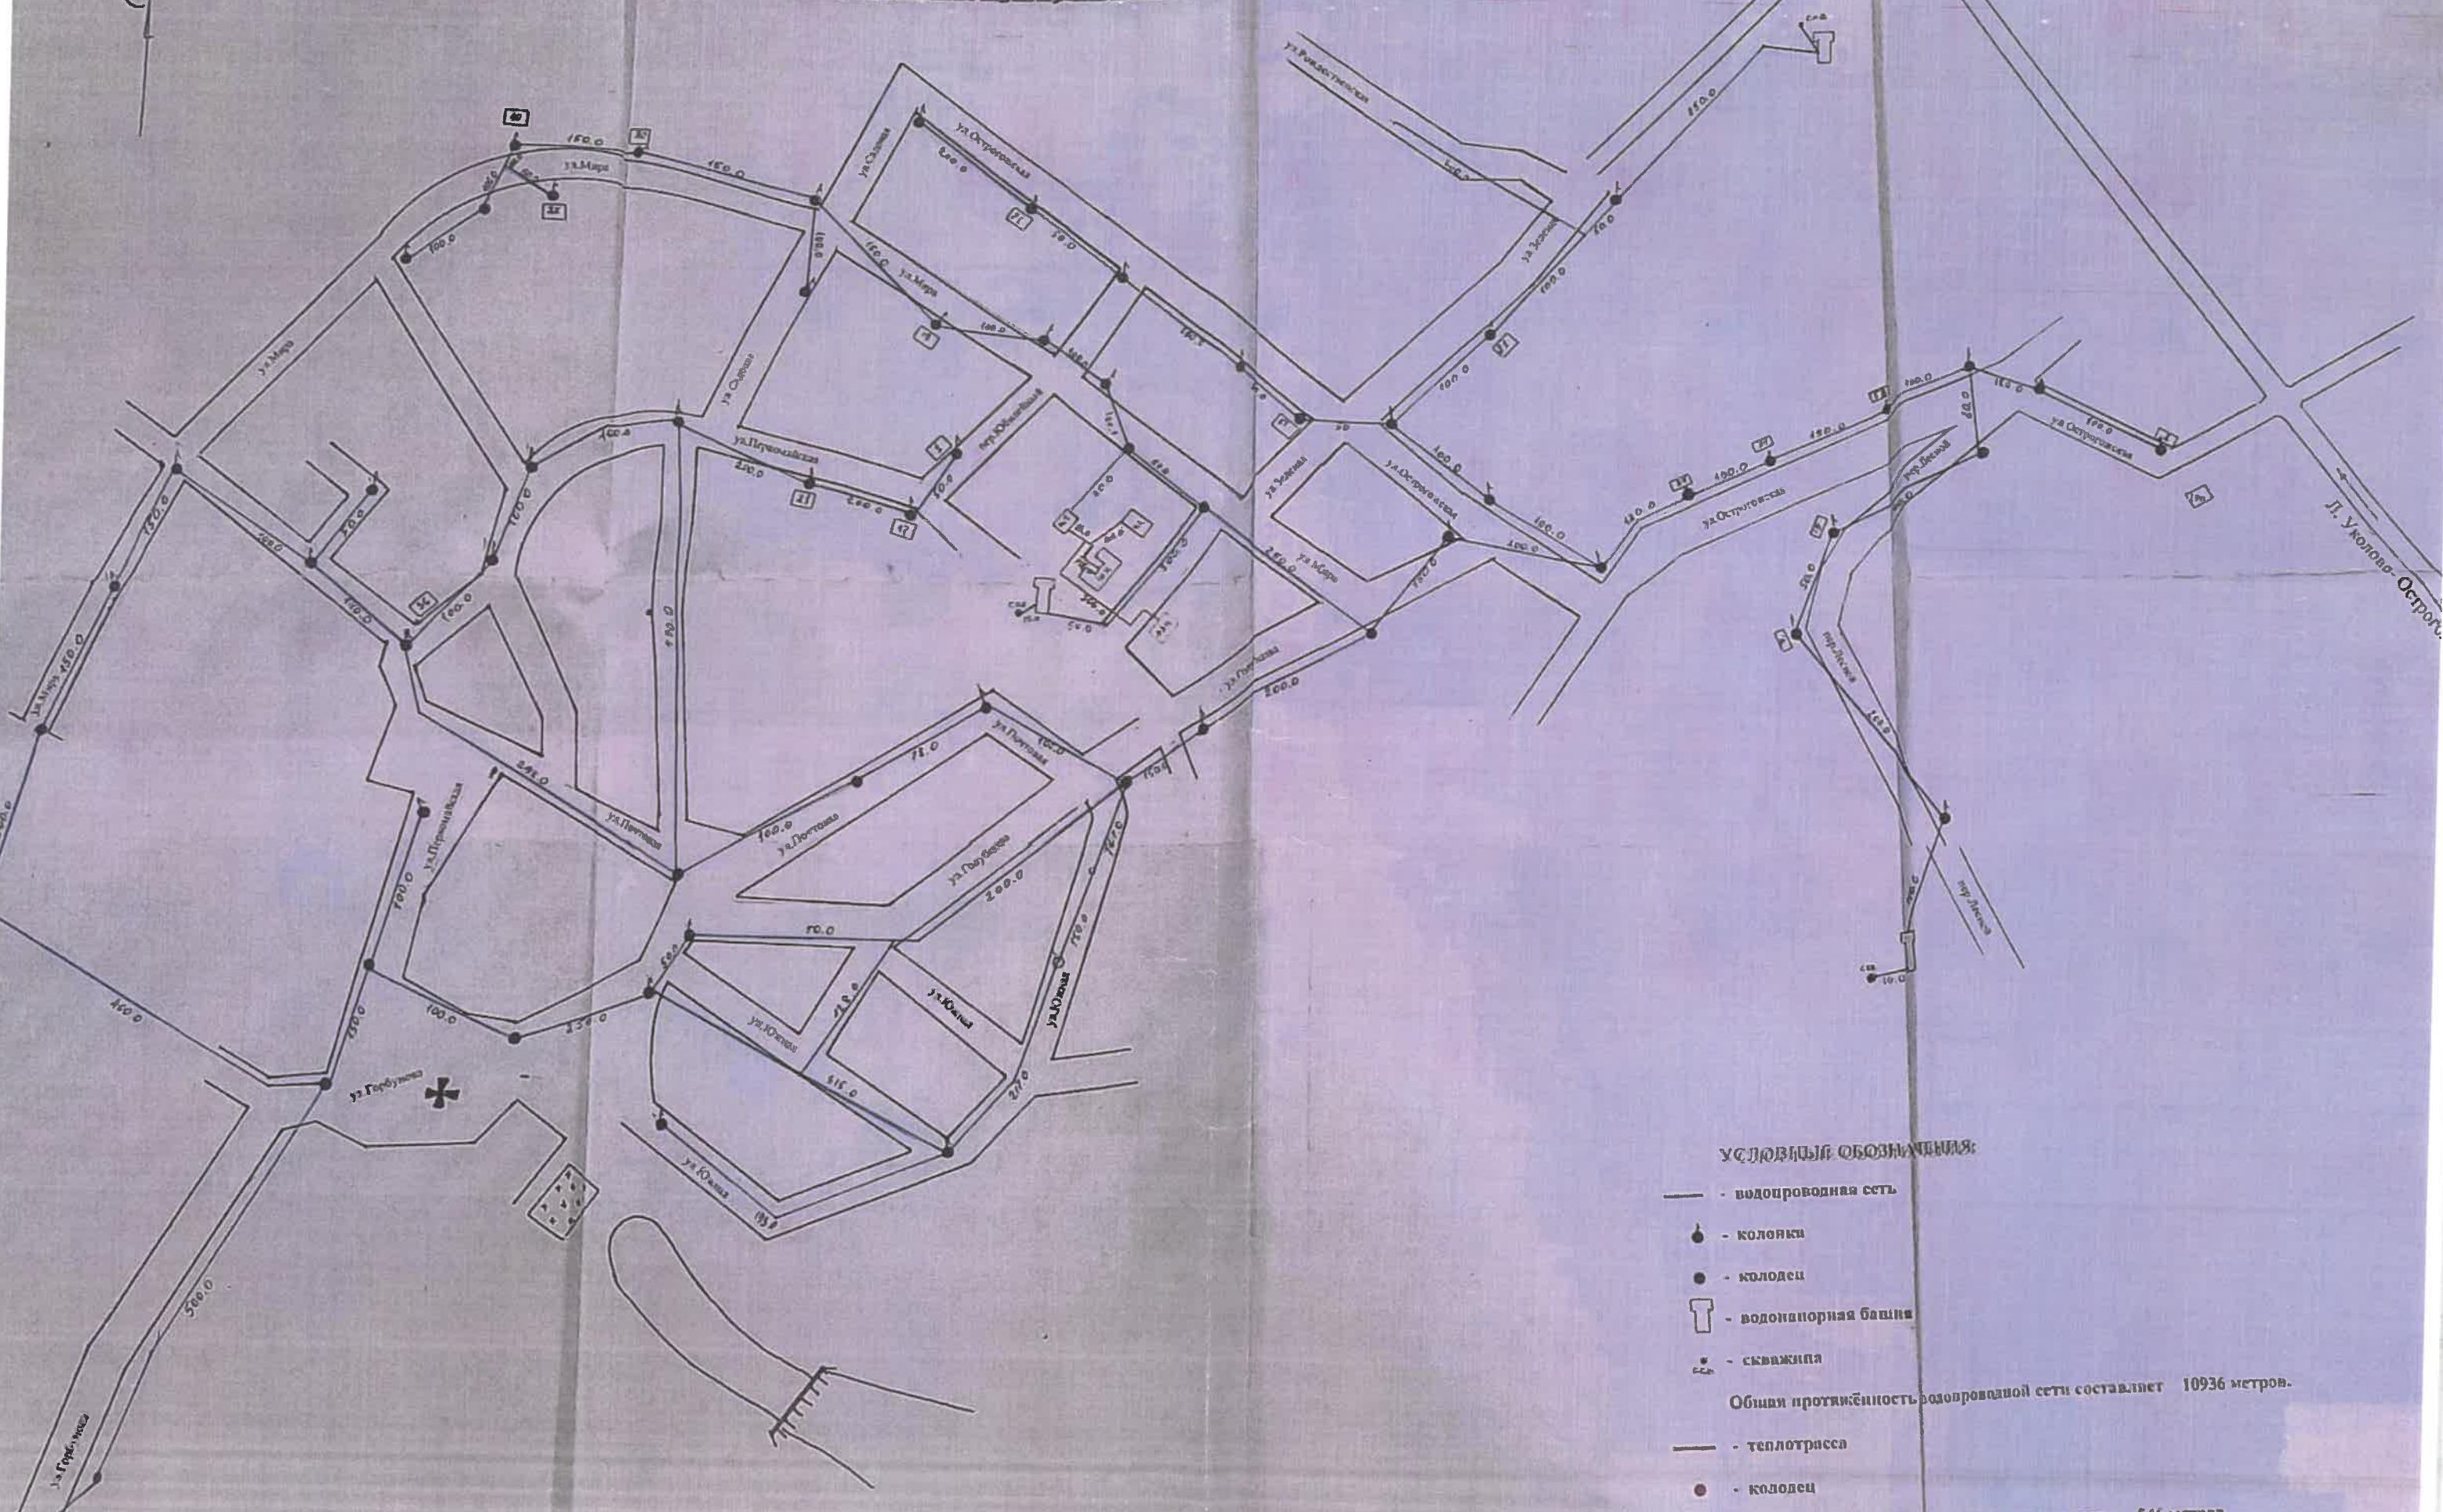

### УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- водопроводная сеть
  -  - колонки
  -  - колодец
  -  - водонапорная башня
  -  - скважина

**Общая протяженность:**

  - теплотрасса
  -  - колодец

Общая протяжённость водопроводной сети составляет 10936 метров.

Общая протяжённость теплотрассы составляет 546 метров.